

Końcówkę przewodu solarnego należy zabezpieczyć opaską termokurczliwą przed działaniem czynników zewnętrznych!

A tip of a solar elastic tube should be protected from external conditions by heat shrink sleeves.

Rury elastyczne

DN16 (16mb) Nr kat. 80.43.41

DN16 (25mb) Nr kat. 80.43.42

DN20 (25mb) Nr kat. 80.43.43

Opaski termokurczliwe


DN16: RC 38/19

DN20:

RC 38/19 + RC 51/25,5


Umieszczamy przewód wzdłuż izolacji rury tak aby nie dotykał rury i nakładamy opaskę termokurczliwą.

Move cable outside the isolation, and put cable on pvc.

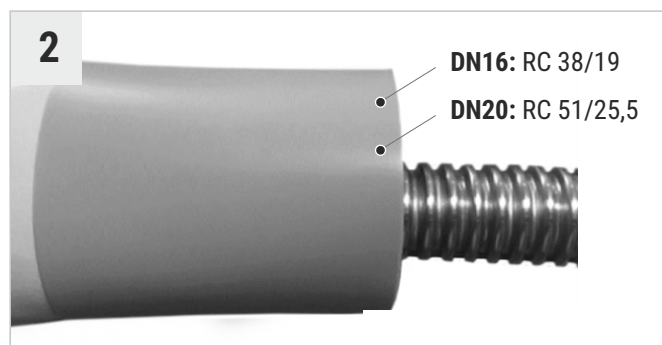



Nasuniętą opaskę termokurczliwą dogrzewamy aż do zaciśnięcia się połączenia.

Insert the shrink sleeve tube.
Heat up, until close connection.

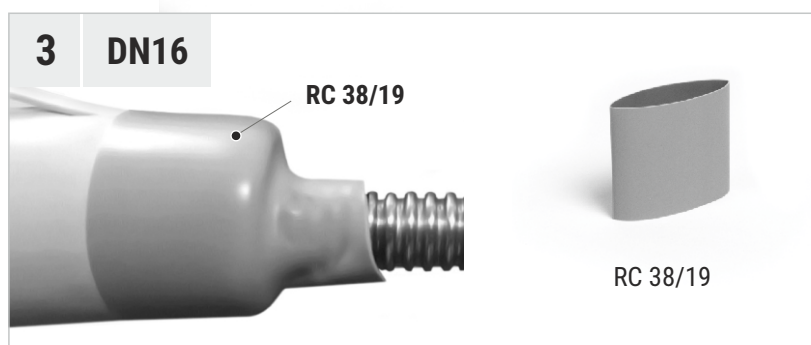

Na nieściśniętą końcówkę zakładamy opaskę o mniejszej średnicy i dogrzewamy aż do zaciśnięcia się połączenia.

A Small-diameter sleeve should be put on a not tightened tip of the bigger sleeve. Then it should be heated until complete shrinking.

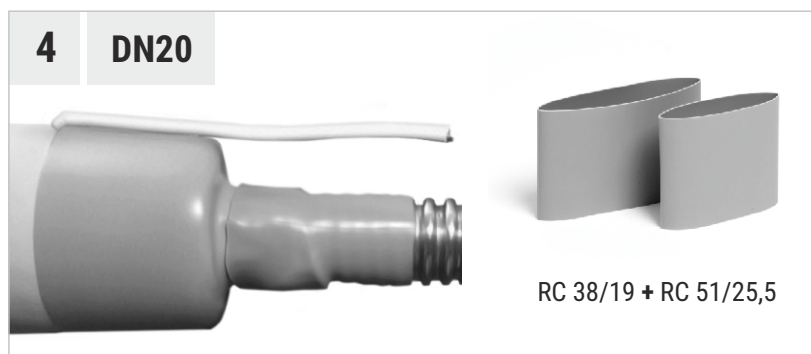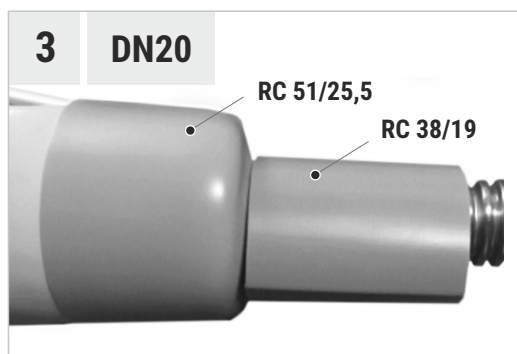

Zabrania się!
Do not allowed!

